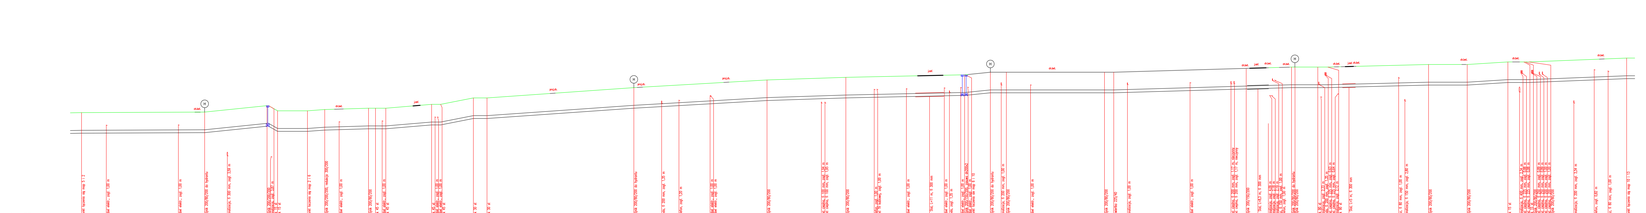

UWAGI:

1. Do wykopów liniowych o głębokości : - 1,0m < H < 1,5m - niezwodnionych, przyjęto wykop wykliczkowy, - skutkowne zabezpieczony szalowaniem
2. Wykopy liniowe mocno zawodnione lub o znacznej głębokości - zabezpieczyć grodzeniem
3. Kary umowne w odwodnieniu wykopu na podstawie pisemnej grodzeń 15cm oraz w przypadku braku zgłoszenia przez wykonawcę.
4. Zamontować materiałem na przewód wykonywanej [jeśli nie rozwiązanie na podłoże] kanalizacji rury PEHD100 PN10 SDR 17.
5. Na przeciwnawy, wykonywanej przewodzimi zastosowania hydrantów o średnicach [mm] [mm] [mm].
6. Odległości pozostawania uzbrojenia podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym że w rzeczywistości występują odległości od podanych (należy) i głębokości które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą dlatoń i wykonawca musi je sprawdzić samodzielnie.
7. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbkowy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
8. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić wszelkie kolizji i uzyskać zgodę od użytkowników.
9. Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.
10. W wypadku nie występowania kolizji środowisko projektu – przewody wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI I WĘZŁÓW WODOWSKAZOWYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI I WĘZŁÓW WODOWSKAZOWYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI NOWA DĘBA, NOWE SIEDLISKO, ŁĄKI NOWE, DĄBY, NOWE DĘBY, ŁĄKI NOWE			
INWESTOR: POMIAR Sp. z o.o. w Nowej Dębie, 39-480 Nowa Dęba, ul. Lasowa 1			
Data:	02.2021	WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:	Tom nr 2
Sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Zarzycki	LAMINAR Sp. z o.o. ul. Kolbuszowska 81/U1, 37-450 Stalowa Wola	Zeszyt nr 2
Sprawdził:	mgr inż. Arkusz Zarzycki	tel. 15 8115	Nr zlecenia
Sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Zarzycki	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ	RTA-227
Projektował:	mgr inż. Arkusz Zarzycki	Nr rys.	
Sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Zarzycki upr. bud.	TRASA WRZ1- MIASTO NOWA DĘBA	02/21/24/PW
			Skala:
LAMINAR			1:100/500

PRZEDMIAR.PRO Plik Autor ppgis@biuroprojektowe.Biuro zlecił Autorowi plik